


## ROZDZIELNIA T5-2



Oznaczenia aparatów	Q0	Q0	Q1	Q2.1	Q2.2	Q2.3	Q3.1	Q3.2	Q3.3
Oznaczenia zacisków									
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	NYM 5x6mm		NYM 5x4mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm	NYM 3x2,5mm
Typ kabla									
Opis	Zasilanie z tablicy T5-1	kontrola obecności napięcia L1, L2, L3	zasilanie tablicy TK2 kotłowni 2	1 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych	2 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych	3 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych	4 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych	5 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych	6 obwód gniazd wtykowych 1-fazowych

	MIMO_WSZYSTKO	Nr. projektu:			C		F		
		Nr. rysunku:	E-12		B		E		
	Rozdzielnia T5-2 bud.sali gimnastycznej				A		D		
		Data:	2008-01	Utworzone przez:	K.Majda	Nr. akurusa:	1/2		

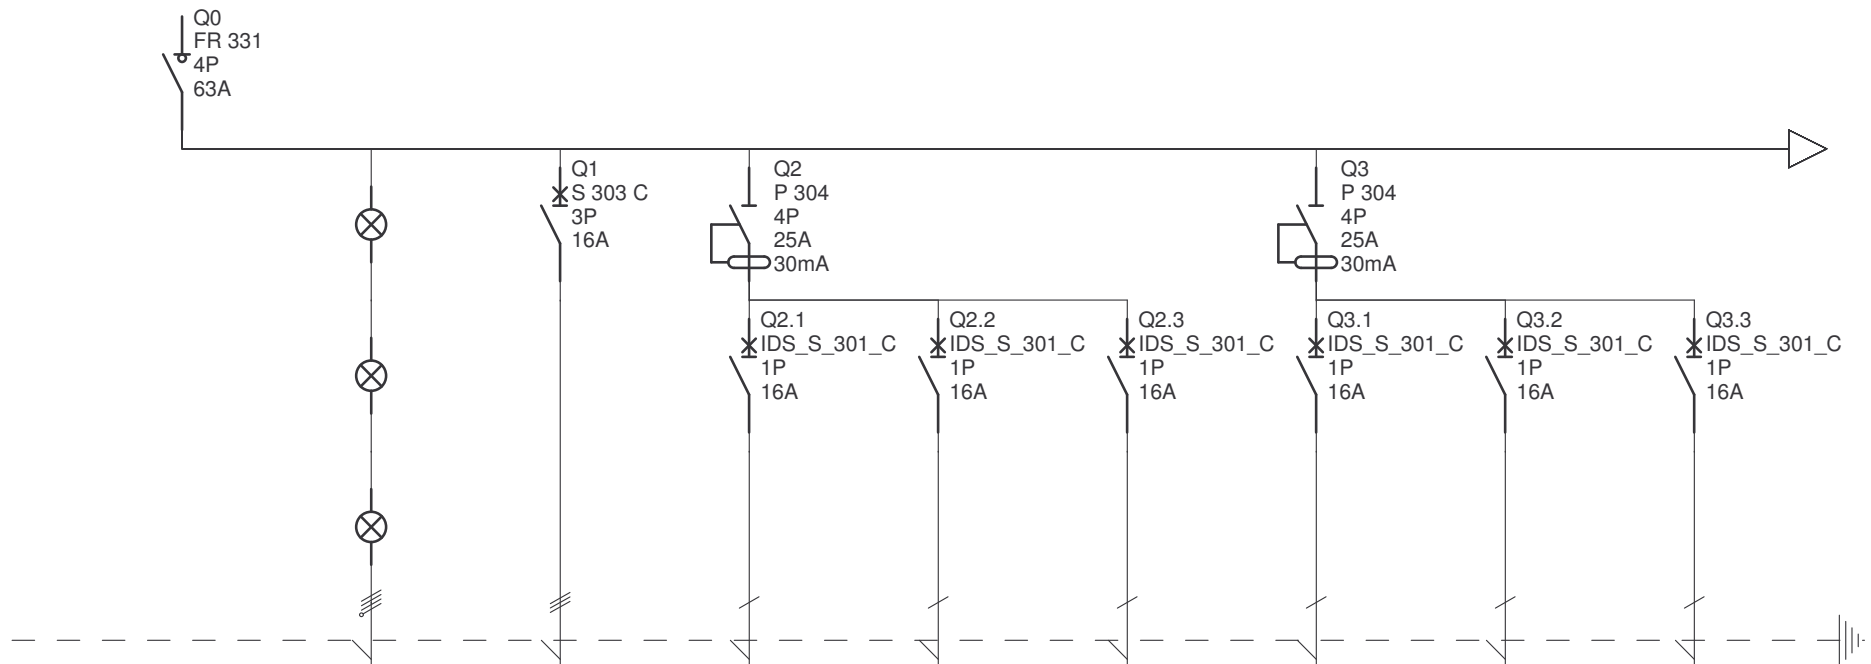